

# Feuerwehrbedarfsplanung in Bayern



1.13

Merkblatt für die Feuerwehrbedarfsplanung  
in Bayern

Stand: 01/2015



# ***Gliederung:***

## ***1 Ziele der Feuerwehrbedarfsplanung***

## ***2 Erstellung des Feuerwehrbedarfsplanes***

- 2.1 Durchführung der Gefährdungsanalyse
- 2.2 Gefährdungsklassen
- 2.3 Risikoanalyse
- 2.4 Bestimmung des Schutzzieles
- 2.5 Standardisierte Schadensereignisse
- 2.6 Standardisiertes Schadensereignis im abwehrenden Brandschutz - „kritischer Wohnungsbrand“ im 2.OG
  - 2.6.1.Einsatzmittel beim „kritischen Wohnungsbrand“ (im 2. OG)
  - 2.6.2.Einsatzkräfte beim „kritischen Wohnungsbrand“ (im 2. OG)
- 2.7 Einsatzszenarien in kommunaler Zusammenarbeit
  - 2.7.1.Hubrettungsfahrzeuge zur Menschenrettung
  - 2.7.2.Einsatzleitwagen 1 (ELW 1)<sup>1)</sup>
- 2.8 Einsatzszenarien mit Bedarf an Sonderfahrzeugen oder geringer Eintrittswahrscheinlichkeit
- 2.9 Festlegung der Ausstattung der Feuerwehr
  - 2.9.1.Ist-Zustand der Feuerwehr
  - 2.9.2.Soll-Zustand der Feuerwehr

## ***3 Datenerfassung***

## ***4 Aktualisierung***

## ***Anlage - Tabellen-Muster***

---

<sup>1)</sup> Alternative u. a. MZF oder KdoW



# Feuerwehrbedarfsplanung in Bayern

## 1

### Ziele der Feuerwehrbedarfsplanung

Die Gemeinden haben nach Art. 1 Abs. 1 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG) als Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis dafür zu sorgen, dass drohende Brand- und Explosionsgefahren beseitigt und Brände wirksam bekämpft werden (abwehrender Brandschutz) sowie ausreichende technische Hilfe bei sonstigen Unglücksfällen oder Notständen im öffentlichen Interesse geleistet wird (technischer Hilfsdienst).

Gemäß Art. 1 Abs. 2 Satz 1 BayFwG haben die Gemeinden zur Erfüllung dieser Aufgaben in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gemeindliche Feuerwehren **aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten**.

Ziff. 1.1 der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr zum Vollzug des BayFwG (VollzBekBayFwG) bestimmt darüber hinaus, dass die Gemeinden ihre Feuerwehren so aufstellen und ausrüsten müssen, dass diese möglichst schnell Menschen retten, Schadenfeuer begrenzen und wirksam bekämpfen sowie technische Hilfe leisten können.

Hierfür ist es notwendig, dass grundsätzlich jede an einer Straße gelegene Einsatzstelle von einer gemeindlichen Feuerwehr in höchstens zehn Minuten nach Eingang der Meldung bei der



alarmauslösenden Stelle (Hilfsfrist) erreicht werden kann.

Um objektiv feststellen zu können, wie die gemeindlichen Feuerwehren technisch und personell ausgestattet werden müssen und ob die Hilfsfrist in allen Gemeindeteilen eingehalten werden kann, ist es sinnvoll, dass die Gemeinden vor Ort das Gefahrenpotenzial und die vorhandenen gemeindlichen Gefahrenabwehrkräfte (= Feuerwehr) erfassen, die Situation analysieren und gegebenenfalls Verbesserungsmöglichkeiten und Maßnahmen zu deren Umsetzung formulieren.

***Das geeignete Instrument hierfür ist die Feuerwehrbedarfsplanung.***

Um eine ausreichende Berücksichtigung des örtlichen Gefahrenpotentials und eine optimale Aufgabenwahrnehmung durch die gemeindlichen Feuerwehren zu gewährleisten, sollen nach Ziff. 1.1 VollzBekBayFwG grundsätzlich alle Gemeinden einen solchen Bedarfsplan aufstellen.

# Feuerwehrbedarfsplanung in Bayern


Die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes ist Aufgabe der Gemeinde. Die Beteiligung des örtlichen Kommandanten, insbesondere des federführenden Kommandanten, und des örtlich zuständigen Kreisbrandrates ist sinnvoll und anzuraten.

Für den Kreisbrandrat enthält Ziff. 1.1 VollzBekBayFwG eine ausdrückliche Beteiligungsempfehlung. Entsprechendes gilt auch für den Kommandanten, der die allgemeine Aufgabe hat, die Gemeinde in Fragen des abwehrenden Brandschutzes und des technischen Hilfsdienstes zu beraten (Art. 8 Abs. 1 Satz 2 BayFwG).

Als Handreichung für die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes erteilt

das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr in Abstimmung mit dem Landesfeuerwehrverband Bayern e.V., den Kommunalen Spitzenverbänden und den Regierungen die folgenden weiteren unverbindlichen Hinweise und Empfehlungen.

Diese sind grundsätzlich auch für Städte mit Berufsfeuerwehr oder mit ständig besetzter Wache anwendbar; aufgrund des spezifischen Gefahrenpotentials müssen dort jedoch andere Risiken berücksichtigt werden und ggf. andere Empfehlungen herangezogen werden, z. B. das Thesenpapier der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren „Qualitätskriterien für die Bedarfsplanung von Feuerwehren in Städten“ vom 16. September 1998.

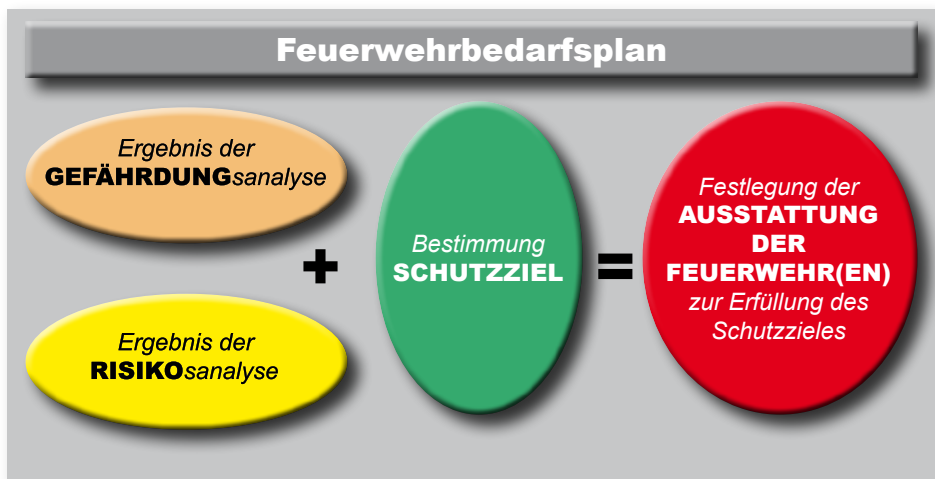

# Feuerwehrbedarfsplanung in Bayern

## 2

### Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes

*Feuerwehrbedarfspläne können in vier Schritten erstellt werden:*

- Durchführung der **Gefährdungsanalyse**
- Durchführung der **Risikoanalyse**
- Bestimmung des **Schutzzieles**
- **Festlegung der Ausstattung** der gemeindlichen Feuerwehr(en) zur Erfüllung des Schutzzieles

## 2.1

### Durchführung der Gefährdungsanalyse

Die Gefährdungsanalyse umfasst die Beschreibung des Gefahrenpotenzials einer Gemeinde entsprechend den örtlichen Verhältnissen.

Folgende Angaben zur Gemeinde sind dabei hilfreich (*die Liste ist nicht abschließend*):

#### a) Größe, Lage, Einwohner

- Flächengröße
- Lage (Geodaten)
- Nachbargemeinden (Entfernung)
- Einwohnerzahl (1. Wohnsitz, 2. Wohnsitz)
- Einwohnerdichte (Einwohner/qkm)
- Ein-/Auspendler
- Saisonaler Fremdenverkehr

#### b) Topographie

- Höchster Punkt
- Tiefster Punkt
- Durchschnittliche Höhe
- Sonstige Besonderheiten (Überflutungsflächen)

#### c) Flächennutzung

- Bebautes Gebiet
  - ◆ Siedlungen (Kernort/Ortsteile)
  - ◆ Handel/Verwaltung
  - ◆ Industrie
  - ◆ Verkehr (Straße, Schiene, Luft- und Schiffsverkehr)
- Freiflächen
  - ◆ Landwirtschaftliche Nutzfläche
  - ◆ Wald
  - ◆ Gewässer
  - ◆ Sonstiges

#### d) Einrichtungen mit besonderen Risiken, z. B.

- Störfallbetriebe
- Sonderbauten
- Biogasanlagen
- Unterführungen

#### e) (Besonders) schützenswerte Objekte

- Schulen, Hochschulen und ähnliche Ausbildungseinrichtungen
- Kindergärten
- Größere Versammlungsstätten
- Denkmalgeschützte Gebäude
- Alten- und Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen
- Krankenhäuser
- Hochhäuser

## f) Angaben zu Stadt-/Gemeindeentwicklung

(Flächennutzungs- und Bebauungspläne)

## g) Löschwasserversorgung

Bei der Gefährdungsanalyse ist eine rein feuerwehrfachliche Bewertung nach vorhandenen Gefahren und gefährdeten Objekten und Personen durchzuführen.

Die Gefährdungsanalyse sollte auf ihre Schlüssigkeit überprüfbar sein.

Eine Methode zur Erstellung der Gefährdungsanalyse ist die Einteilung des Gemeindegebietes in ein Gefahrenkataster nach Gefährdungsklassen.

## 2.2

### Gefährdungsklassen

Die Gefährdungsklassen dienen der Ermittlung der Gefährdung im Allgemeinen und zur Ermittlung der erforderlichen Fahrzeugvorhaltung im Besonderen.

Das Gemeindegebiet kann dazu beispielsweise in Bereiche von je 1 km x 1 km unterteilt werden.

Jedes Gebietsquadrat wird anhand der nachstehenden Kriterien analysiert und kategorisiert.



Darüber hinaus ist das gesamte Gemeindegebiet in Ausrückebereiche aufzuteilen und Feuerwehren zuzuordnen.

Die Ausstattung der Feuerwehr richtet sich dann nach der höchsten vorhandenen Gefährdungsklasse im zugeordneten Ausrückebereich unter Berücksichtigung der sonstigen gemeindlichen bzw. überörtlichen Einsatzmittel und ihrer zeitlichen Verfügbarkeit (siehe 2.9.2 Matrix zur Feuerwehrfahrzeugausstattung Stufen 1-3).

## Brandgefahren - Gefährdungsklassen B 1 bis B 5

- B 1** Gebäude bis zu einer Höhe von 7 m, gemäß BayBO<sup>2)</sup> („vierteilige Steckleiter“), landwirtschaftliche Anwesen einschließlich Aussiedlerhöfe, Kleingartensiedlungen, Wochenhaussiedlungen, Campingplätze, Ortsverkehr.
- B 2** Gewerblich genutzte bauliche Anlagen (z. B. Beherbergungsbetriebe mit mehr als 12 Betten), geringer Durchgangsverkehr, ausgedehnte Wälder.
- B 3** Gebäude bis zu einer Höhe von 22 m, gemäß BayBO<sup>2)</sup> („Drehleiter Rettungshöhe“), Alten- und Pflegeeinrichtungen, Verkaufsstätten und gewerblich genutzte bauliche Anlagen über 1600 qm Geschossfläche, normaler Durchgangsverkehr.
- B 4** Gebäude mit Höhen über 22 m, gemäß BayBO<sup>2)</sup>, Krankenhäuser, Messehallen, Einkaufszentren mit besonderen Gefahren, große Industrieanlagen, großer Durchgangsverkehr.
- B 5** Großstadtkerngebiet, Mineralölraffinerien, Verkehrsknotenpunkt.

## Technische Gefahren und Gefahren durch Naturereignisse - Gefährdungsklassen T 1 bis T 5

- T 1** Gebäude mit einer Höhe bis 7 m, gemäß BayBO<sup>2)</sup> („vierteilige Steckleiter“), landwirtschaftliche Anwesen einschließlich Aussiedlerhöfe, Kleingartensiedlungen, Wochenhaussiedlungen, Campingplätze, Ortsverkehr.
- T 2** Gewerblich genutzte bauliche Anlagen (z. B. Beherbergungsbetriebe mit mehr als 12 Betten), geringer Durchgangsverkehr, ausgedehnte Wälder.
- T 3** Gebäude mit einer Höhe von 22 m, gemäß BayBO<sup>2)</sup> („Drehleiter Rettungshöhe“), Alten- und Pflegeeinrichtungen, Verkaufsstätten und gewerblich genutzte bauliche Anlagen über 1600 qm Geschossfläche, normaler Durchgangsverkehr.
- T 4** Gebäude mit Höhen über 22 m, gemäß BayBO<sup>2)</sup>, Krankenhäuser, Messehallen, Einkaufszentren mit besonderen Gefahren, große Industrieanlagen, großer Durchgangsverkehr.
- T 5** Großstadtkerngebiet, Mineralölraffinerien, Verkehrsknotenpunkt.

<sup>2)</sup> Das Höhenmaß von 7 oder 22 Metern ist auf die Fußbodenoberkante des fertigen Fußbodens (einschließlich Dämmschicht, Estrich und Belag) des höchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, bezogen.

## Wassergefahren - Gefährdungsklassen W 1 und W 5

- W 1** Keine Gewässer sowie stehende und fließende Gewässer ohne besondere Gefahrenquellen.
- W 2** Stehende Gewässer (Kiesgruben und Seen), Gewässer mit Sport- und Freizeitschifffahrt ohne Motorantrieb.
- W 3** Fließende Gewässer, Gewässer mit Sport- und Freizeitschifffahrt mit Motorantrieb, Sportboot- und Yachthäfen.
- W 4** Binnenschifffahrt (Donau, Main, Main-Donau-Kanal), Verladeanlagen im Uferbereich.
- W 5** Hafenanlagen mit großem Güterumschlag.

## Gefahren durch Gefahrstoffe einschließlich radioaktiver Stoffe (ABC-Gefahren) - Gefährdungsklassen ABC 1 bis ABC 5

- ABC 1** Keine besondere Gefährdung, Ortsverkehr, keine Anlagen mit radioaktiven Stoffen.
- ABC 2** Betriebsbereiche, in denen Gefahrstoffe verwendet und vertrieben werden und die nicht der Störfall-Verordnung unterliegen, Bereiche mit A- und B-Gefahrstoffen, die in der Gefahrengruppe I\* eingestuft sind, geringer Durchgangsverkehr.
- ABC 3** Betriebsbereiche, die den Grundpflichten der Störfall-Verordnung unterliegen, Bereiche mit A- und B-Gefahrstoffen, die in der Gefahrengruppe II\*\* eingestuft sind, normaler Durchgangsverkehr.
- ABC 4** Betriebsbereiche, die den erweiterten Pflichten der Störfall-Verordnung unterliegen, Bereiche mit A- und B-Gefahrstoffen, die in der Gefahrengruppe III\*\*\* eingestuft sind, großer Durchgangsverkehr.
- ABC 5** ABC 5 Mehrere Betriebsbereiche (Chemieparks usw.), die den erweiterten Pflichten der Störfall-Verordnung unterliegen, Bereiche wie Atomkraftwerke oder Betriebe/Einrichtungen mit Bio III – Gefahren also mit A- und B-Gefahrstoffen, die in der Gefahrengruppe III\*\*\* eingestuft sind, großer Durchgangsverkehr.

## \* **Gefahrengruppe I:**

Bereiche mit A- und B-Gefahrstoffen, in denen die Einsatzkräfte ohne Sonderausrüstung tätig werden dürfen. Zur Vermeidung von Inkorporation soll jedoch Atemschutz getragen werden.

Allgemeine Verhaltensregeln für den Einsatz in Industrieanlagen oder Laboratorien sind zu beachten.

## \*\* **Gefahrengruppe II:**

Bereiche mit A- und B-Gefahrstoffen, in denen die Einsatzkräfte nur mit Sonderausrüstung und unter besonderer Überwachung und Dekontamination/Hygiene tätig werden dürfen.

## \*\*\* **Gefahrengruppe III:**

Bereiche mit A- und B-Gefahrstoffen, in denen die Einsatzkräfte nur mit Sonderausrüstung und unter besonderer Überwachung und Dekontamination/Hygiene tätig werden dürfen und deren Eigenart die Anwesenheit einer fachkundigen Person notwendig macht, die eine während des Einsatzes entstehende Gefährdung beurteilen kann und die anzuwendenden Schutzmaßnahmen empfehlen kann.

Für den C-Einsatz ist keine derartige Gefahrengruppeneinteilung vorgesehen. Kann im Verlauf eines Einsatzes nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass es zum direkten Kontakt mit C-Gefahrstoffen kommt, ist vor dem Betreten des Gefahrenbereiches eine der Lage angemessene Schutzkleidung anzulegen. Liegen keine ausreichenden Erkenntnisse vor, sind die zur Erkundung vorgehenden Trupps mit Körperschutz Form 3 (nach FwDV 500) auszurüsten.

Die Einteilung nach Gefahrengruppen erfolgt in Anlehnung an das Gefahrstoffkonzept der Feuerwehr-Dienstvorschrift 500 (FwDV 500).

# Feuerwehrbedarfsplanung in Bayern

## 2.3

### Risikoanalyse



Bei der Feuerwehrbedarfsplanung sollte nicht nur das mögliche Ausmaß eines Schadens, sondern auch dessen Eintrittswahrscheinlichkeit berücksichtigt werden (=Risiko).

**Im Bereich der Sicherheitswissenschaften wird der Begriff des Risikos wie folgt definiert:**

**Risiko =**  
*Produkt aus Eintrittswahrscheinlichkeit des Schadens und dessen Ausmaß auf Menschen, Sachen und Umwelt*

Als zweiter Schritt bei der Erstellung des Feuerwehrbedarfsplanes sollte daher nach der Gefährdungsanalyse in einer Risikoanalyse das Einsatzspektrum der Feuerwehr, d. h. das tatsächliche Einsatzaufkommen nach absoluten Zahlen, die zeitliche und räumliche Verteilung und die Gleichzeitigkeit von Schadensfällen untersucht werden.

In der Anlage sind als Hilfestellung hierfür Muster-Tabellen enthalten.

## 2.4

### Bestimmung des Schutzzieles

Gemäß Art. 1 Abs. 2 Satz 1 BayFwG haben die Gemeinden zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichtaufgaben aus Art. 1 Abs. 1 BayFwG in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gemeindliche Feuerwehren aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten.

Das zu erreichende Schutzniveau steht damit im Spannungsfeld zwischen Aufgabenerfüllung und Leistungsfähigkeit.

Es ist Aufgabe der Gemeinde, über die Schutzzielbestimmung hier einen tragfähigen Ausgleich herzustellen.

Die Grenzen der Leistungsfähigkeit ergeben sich aus der verwaltungsmäßigen und finanziellen Leistungskraft der Gemeinde. Die finanzielle Leistungsfähigkeit hängt neben dem Vorhandensein eigenen Vermögens im Wesentlichen von der Steuerkraft und dem vorhandenen Finanzierungsspielraum der Gemeinde ab.

Oft konkurrieren die Aufgaben der Gemeinde im Brandschutz mit den Ausgaben für andere gemeindliche Pflichtaufgaben.

Reicht die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde nicht aus, um die gesetzlichen Pflichtaufgaben aus Art. 1 Abs. 1 BayFwG zu erfüllen, so greift zunächst grds. Art. 57 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO), wonach eine Aufgabenerfüllung in kommunaler Zusammenarbeit zu erfolgen hat. Möglich ist dazu beispielsweise eine Zusammenarbeit beim Kauf von Fahrzeugen und beim Bau von Feuerwehrgerätehäusern, die zudem unter bestimmten Voraussetzungen zu einer erhöhten Förderung führt.

Bei der Schutzzielbestimmung sind die **Kriterien**

- **Eintreffzeit**
- **Funktionsstärke**

festzulegen,

d. h. mit wie viel Mannschaft und Gerät (Funktionsstärke) die Feuerwehr innerhalb der Hilfsfrist am Schadensort einzutreffen hat.

Die **Kriterien** können anhand von Standardszenarien festgelegt werden. Die Standardszenarien stellen vergleichbare Gefahrenlagen dar, wie sie im alltäglichen Einsatzgeschehen der Ortsfeuerwehren in jeder Gemeinde auftreten können und von der Ortsfeuerwehr gegebenenfalls unter Einbeziehung der anderen Ortsfeuerwehren des Gemeindegebietes bewältigt werden müssen. Unabhängig von den Gemeindegrenzen sind bei der Alarmierungsplanung grundsätzlich die am nächsten verfügbaren geeigneten Einsatzmittel vorzusehen (nächste Einsatzmittelstrategie).

Können nach der Risikoanalyse Schadensereignisse oberhalb der Standardszenarien eintreten, kann die Vorhaltung eines stärkeren Einsatzpotenzials (Einsatzkräfte und Einsatzmittel) erforderlich werden.

Im Folgenden wird das Standardszenario „kritischer Wohnungsbrand“ beschrieben, für das im **Grundsatz** jede Kommune Vorbereitungen zu treffen hat.

## 2.5

### Standardisierte Schadensereignisse

Die Feuerwehr sollte so strukturiert und organisiert werden, dass sie standardisierte Schadensereignisse erfolgreich bewältigen kann. Es sollte zunächst vorgegeben werden, wie die Feuerwehr standardisierte Schadensereignisse bekämpfen soll.

Die standardisierten Schadensfälle sollten so definiert werden, dass keine Extremfälle, sondern alltägliche Einsatzsituationen beschrieben werden.

Die erfolgreiche Bewältigung dieser standardisierten Schadensereignisse ist maßgebend für die Bemessung der Feuerwehr.

Standardisierte Schadensereignisse sollten in jedem Fall für den Bereich Brandschutz definiert werden. Je nach örtlichem Erfordernis können weitere Themenfelder wie die Technische Hilfeleistung oder die ABC-Gefahrenabwehr betrachtet werden.

## 2.6

### Standardisiertes Schadensereignis im abwehrenden Brandschutz - „kritischer Wohnungsbrand“ im 2. OG



Als standardisiertes Schadensereignis zur Festlegung des Schutzzieles kann der „kritische Wohnungsbrand“ dienen.

#### Die Definition lautet wie folgt:

- Brand im 2. Obergeschoss eines mehrgeschossigen Wohnhauses,
- es besteht die Tendenz, dass sich der Brand weiter ausbreitet,
- der Treppenraum als erster Rettungsweg ist bereits verraucht und
- die rechtzeitige Alarmierung der Feuerwehr ist erfolgt.

Anhand der im Feuerwehreinsatz zu besetzenden notwendigen Funktionen zur Beherrschung des kritischen Wohnungsbrandes und der maximal möglichen Aufenthaltsdauer für Menschen in einem verrauchten Raum ergeben sich die Anforderungen an die Feuerwehr hinsichtlich des Eintreffens an der Einsatzstelle und der Funktionsstärke. Deshalb ist es unumgänglich, dass die Hilfsfrist von zehn Minuten einschließlich der notwendigen Dispositionszeit in der ILS zwischen Eingang der Brandmeldung bei der alarmanlösenden Stelle (ILS) und Eintreffen zumindest der ersten Kräfte an der Schadensstelle eingehalten wird.

## 2.6.1

### Einsatzmittel beim „kritischen Wohnungsbrand“ (im 2. OG)

Die Ausstattung für die Ersteinsatzmaßnahmen beim „kritischen Wohnungsbrand“ sollte bestehen aus

- vier umluftunabhängigen Atemschutzgeräten (Pressluftatmer),
- 500 Litern Löschwasser – auf dem Fahrzeug mitgeführt,
- vierteiliger Steckleiter,
- feuerwehrtechnischer Beladung zur Vornahme zweier C-Rohre im Innenangriff.

Diese Ausstattung (inklusive der dafür benötigten Einsatzkräfte) sollte innerhalb der Hilfsfrist am Einsatzort eintreffen.

# Feuerwehrbedarfsplanung in Bayern

Sie wird auf einem Tragkraftspritzenfahrzeug – Wasser (TSF-W) oder einem Mittlerem Löschfahrzeug (MLF) mitgeführt.

Das TSF-W beziehungsweise das MLF reichen jedoch nicht aus, um alle erforderlichen Einsatzmaßnahmen des „kritischen Wohnungsbrandes“ durchzuführen. Hierzu sind lageabhängig weitere Einsatzmittel erforderlich.

Das TSF-W beziehungsweise das MLF ist als Ausstattung für eine Ortsfeuerwehr nur dann ausreichend, wenn innerhalb der Hilfsfrist für nachrückende Einheiten mindestens ein Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10) vorhanden ist.

Das LF 10 kann aus einer benachbarten Ortsfeuerwehr oder einer benachbarten Gemeindefeuerwehr kommen. Ist dies nicht möglich, muss die Ortsfeuerwehr selbst über ein LF 10 verfügen.

Daraus ergibt sich:



***Das TSF-W oder das MLF stellt für den kritischen Wohnungsbrand die Mindestfahrzeugausstattung für eine Ortsfeuerwehr dar (Mindeststandard).***

Für TSF- und für TSA-Feuerwehren kann durch zeitnahe Ergänzung durch Einheiten mit entsprechender Mindestausstattung das Schutzziel „kritischer Wohnungsbrand“ erreicht werden.



Die Fahrzeugausstattung einer Ortsfeuerwehr sollte entsprechend der Gefährdungs- und Risikoanalyse ergänzt werden.

## 2.6.2

### Einsatzkräfte beim „kritischen Wohnungsbrand“ (im 2. OG)

Die Mannschaftsstärke und der Ausbildungsstand ergeben sich aus der Aufgabenverteilung und Auftragsdurchführung, gemäß den Feuerwehr-Dienstvorschriften und den Unfallverhütungsvorschriften.

Insbesondere ist sicherzustellen, dass innerhalb der Hilfsfrist mindestens vier Atemschutzgeräteträger und die Führungskräfte, wie beispielsweise Gruppen- und Zugführer zur Verfügung stehen.

Zur Menschenrettung und zur Brandbekämpfung sind aber beim „kritischen Wohnungsbrand“ weitere Einsatzkräfte erforderlich, die allerdings nicht zwingend innerhalb der Hilfsfrist an der Einsatzstelle eintreffen müssen.

## 2.7

### Einsatzszenarien in interkommunaler Zusammenarbeit

In den Gemeinden Bayerns sind auch viele weitere Einsatzszenarien denkbar. Hierfür benötigen die Feuerwehren weitere Geräte und Feuerwehrfahrzeuge.

Ob eine Gemeinde diese Geräte und Feuerwehrfahrzeuge selbst beschafft, oder ob sie deren Verfügbarkeit durch interkommunale Vereinbarung sicherstellt, ist auf Grundlage der Gefährdungs- und Risikoanalyse zu entscheiden.

Ausschlaggebend ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, das heißt, wie häufig muss in einer Gemeinde mit dem entsprechenden Schadensereignis gerechnet werden. In großen Gemeinden mit vielen Gewerbe- und Industriebetrieben ist die Eintrittswahrscheinlichkeit weit aus größer als in kleinen, ländlich strukturierten Gemeinden.

Entscheidend ist, dass bei einer interkommunalen Zusammenarbeit die Alarmierung der Feuerwehrfahrzeuge aus den Nachbargemeinden in der Alarm- und Ausrückeordnung geregelt ist.

Für Einsatzszenarien über den „kritischen Wohnungsbrand“ hinaus werden regelmäßig vor allem zwei Fahrzeugtypen zusätzlich benötigt:

Hubrettungsfahrzeug und Einsatzleitwagen.



### 2.7.1

#### Hubrettungsfahrzeuge zur Menschenrettung

Beim Brandeinsatz ist die Sicherstellung des 2. Rettungsweges bei Gebäuden bis zur Hochhausgrenze eine der wichtigsten taktischen Aufgaben.

Nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO) kann der 2. Rettungsweg bei Nichtsonderbauten regelmäßig und bei Sonderbauten dann, wenn keine Bedenken wegen der Personenrettung bestehen, über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt werden. Für Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m, gemäß der BayBO<sup>2)</sup> sind tragbare Leitern ausreichend. Bei höheren Gebäuden mit einer Höhe bis zu 22 m, gemäß BayBO<sup>2)</sup> sind dagegen grundsätzlich Hubrettungsfahrzeuge vorzuhalten.

Im besonderen Einzelfall kann bei Gebäuden bis zu 13 m, gemäß BayBO unter Zustimmung des zuständigen Kommandanten und des Kreisbrandrates die dreiteilige Schiebleiter angesetzt werden.

# Feuerwehrbedarfsplanung in Bayern

Hubrettungsfahrzeuge müssen demnach innerhalb der Hilfsfrist immer dort verfügbar sein, wo die Rettungshöhe der tragbaren Leitern zur Sicherstellung des 2. Rettungsweges nicht ausreicht und der 2. Rettungsweg nicht baulich hergestellt ist.

Ergänzend hierzu soll die Gemeinde durch die Alarm- und Ausrückeordnung sicherstellen, dass bei Bränden in den entsprechenden Gebäuden das nächstgelegene geeignete Hubrettungsfahrzeug immer sofort alarmiert wird.



## 2.7.2

### Einsatzleitwagen 1 (ELW 1)<sup>3)</sup>

Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) sind Führungsfahrzeuge zur Unterstützung der Einsatzleitung. ELW 1 dienen zur Koordination von Einheiten ab „Zugstärke“.

Eine Eintreffzeit von 15 Minuten ist anzustreben.

<sup>2)</sup> Das Höhenmaß von 7 oder 22 Metern ist auf die Fußbodenoberkante des fertigen Fußbodens (einschließlich Dämmschicht, Estrich und Belag) des höchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, bezogen.

<sup>3)</sup> Alternative u. a. MZF oder KdoW

## 2.8

### Einsatzszenarien mit Bedarf an Sonderfahrzeugen oder geringer Eintrittswahrscheinlichkeit

Bisher wurde beschrieben, wie Einsatzszenarien mit der eigenen Personal- und Fahrzeugausstattung oder durch interkommunale Zusammenarbeit bewältigt werden können.

Darüber hinaus gibt es aber Einsätze, bei denen Sonderfahrzeuge und Einheiten notwendig sind, die aufgrund der geringen Eintrittswahrscheinlichkeit solcher Einsätze und der eher unkritischen Eintreffzeit (25 Minuten) innerhalb eines Landkreises nur einmal oder bestenfalls in geringen Stückzahlen vorhanden sein müssen.

Die wichtigsten Sonderfahrzeuge sind der Einsatzleitwagen 2 (ELW 2), das Hubrettungsmittel als Arbeitsgerät, der Gerätewagen Atemschutz (GW-A) oder der entsprechende Abrollbehälter und der Gerätewagen Logistik 2 mit Modul Wasserversorgung (GW-L2).

## 2.9

### Festlegung der Ausstattung der Feuerwehr

#### 2.9.1

##### Ist-Zustand der Feuerwehr

**Die Beschreibung des Ist-Zustandes sollte u. a. Angaben zu folgenden Punkten enthalten:**

- Personalstand (inklusive Altersstruktur und Qualifikation)
- Ausrückezeiten von Wohn- und Arbeitsstätten der aktiven Mitglieder der Feuerwehr
- Standorte der Feuerwachen und Feuerwehrgerätehäuser
- Fahrzeug- und Materialausstattung inklusive Altersangaben bzw. Verwendungsfristen.

Sofern die Gemeinde die entsprechenden Daten bei den Feuerwehrdienstleistenden (erstmal) erheben muss, empfiehlt es sich, bei schriftlicher Befragung eine entsprechende Einwilligungserklärung zur Speicherung und Nutzung der Daten für die Zwecke der Feuerwehrbedarfsplanung zur Unterschrift mit beizulegen.

#### 2.9.2

##### Soll-Struktur der Feuerwehr

Entsprechend der Schutzzielbestimmung und der aus der Gefährdungs- und Risikoanalyse zusätzlich ermittelten Anforderungen ist die sachgerechte Ausstattung der Feuerwehr mit Personal und Gerät festzulegen.

Soweit die momentane Ausstattung nicht ausreicht, um das Schutzziel zu erreichen, hat der Leiter der Feuerwehr die Gemeinde darauf hinzuweisen.

**Bei der Festlegung der Soll-Struktur ist auf folgende Aspekte zu achten:**

##### Standortplanung

- Ziel der Standortplanung ist, dass durch entsprechende Situierung von Feuerwehrgerätehäusern die Hilfsfrist im gesamten Schutzbereich eingehalten wird.

Dabei sind zwei Zeiten zu berücksichtigen:

# Feuerwehrbedarfsplanung in Bayern

## Ausrücke- bzw. Rüstzeit:

- Die Zeit, die die Feuerwehreinsatzkraft zum Feuerwehrgerätehaus und zum Anlegen der Einsatzkleidung benötigt.

## Anfahrtszeit:

- Zeit vom Verlassen des Feuerwehrgerätehauses bis zur Einsatzstelle.
- Bei der Standortplanung von Feuerwehrgerätehäusern bzw. Feuerwachen können – wie bei der Feuerwehrbedarfsplanung – für eine grobe Abschätzung in der Planungsphase Durchschnittsgeschwindigkeiten herangezogen werden.



- Voraussetzung:  
Durchschnittsgeschwindigkeit eines Feuerwehrfahrzeuges (und damit auch der gesamten taktischen Einheit) kann mit max. 1 km/Minute = 60 km/h angesetzt werden.

In dichtbebauten Bereichen kann dies jedoch auf 0,7 km/Minute = 40 km/h reduziert werden.



- Anhand der vorgenannten Angaben können Linien gleicher Zeiten (Isochronen) gebildet werden, innerhalb der ein geeigneter Standort gefunden werden kann. In der Regel reichen Radien mit den entsprechenden Eintreffzeiten zur Ermittlung des geeigneten Standortes aus. Die Ermittlung der Wohn- und Arbeitsorte der Feuerwehreinsatzkräfte und anschließende Darstellung in der „Isochronenkarte“<sup>4)</sup> bzw. Kreisdarstellung ist dabei hilfreich.

## Personalplanung

- Einbeziehung von Feuerwehrleuten, die in die Gemeinde zur Arbeit ependeln.

## Fahrzeugkonzept<sup>5)</sup>

- Zur Bestimmung der Fahrzeugausstattung kann aus den Gefährdungsklassen und den Stufen der Schutzziele z. B. die nachfolgende Matrix zur erforderlichen Regelausstattung der Feuerwehren herangezogen werden (im Beispiel nur für Brandgefahren):

<sup>4)</sup> Isochronenkarte: In diesem Fall Darstellung der Verbindungslinie aller Orte, die von einem Ausgangspunkt aus innerhalb der Hilfsfrist erreichbar sind.

<sup>5)</sup> In der Tabelle ist jeweils nur eine Möglichkeit dargestellt, i. d. R. sind Alternativen denkbar.

# Feuerwehrbedarfsplanung in Bayern

| Klasse             | Leistungs-fähigkeit | Gefährdungsklassen                           |                                                |                                                                 |                                                              |                                                                                       |
|--------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                     | 1                                            | 2                                              | 3                                                               | 4                                                            | 5                                                                                     |
| Brandge-fahren (B) | Stufe 1             | TSF o. <sup>6)</sup> ,<br>TSF-W,<br>TSA*     | LF 10 <sup>8)</sup>                            | LF 10 <sup>8)</sup> ,<br>ELW 1 <sup>7)</sup> ,<br>DLA (K) 23-12 | LF 20,<br>DLA (K) 23-12,<br>TLF 3000,<br>ELW 1 <sup>7)</sup> | LF 20,<br>DLA (K) 23-12,<br>TLF 3000,<br>ELW 1 <sup>7)</sup> ,<br>LF 10 <sup>8)</sup> |
|                    | Stufe 2             | LF 10 <sup>8)</sup> ,<br>ELW 1 <sup>7)</sup> | 2 LF 10 <sup>8)</sup> ,<br>ELW 1 <sup>7)</sup> | 2 LF 10 <sup>8)</sup>                                           | LF 10 <sup>8)</sup> ,<br>TLF 3000                            | LF 20,<br>DLA (K) 23-12,<br>TLF 4000,<br>ELW 2                                        |
|                    | Stufe 3             | LF 20,<br>TLF 4000,<br>GW L2*                | LF 20,<br>TLF<br>4000,<br>GW L2*               | LF 20,<br>TLF 4000,<br>GW L2,<br>GW-A,<br>ELW 2                 | LF 20,<br>DLA (K) 23-12,<br>GW L2,<br>GW-A,<br>ELW 2         | LF 10 <sup>8)</sup> ,<br>DLA (K) 23-12,<br>GW L2,<br>GW-A                             |

Hinweise:

- Die Fahrzeugangaben bilden den aus **fachlicher** Sicht zur erfolgreichen Einsatzbewältigung erforderlichen Mindeststandard ab; das entsprechende "größere" Fahrzeug einer Fahrzeugklasse oder eine Kombination mehrerer Fahrzeuge mit mindestens dem gleichen Einsatzwert können ebenfalls zum Ansatz gebracht werden.
- GW L2\*** entspricht Gerätewagen Logistik 2 mit Modul Wasserversorgung, stattdessen kann auch ein SW 2000 verwendet werden.
- Stufe 1:** Fahrzeuge, die innerhalb der Hilfsfrist an der Einsatzstelle eintreffen sollen (zuständige Gemeinde).
- Stufe 2:** Fahrzeuge, die innerhalb von 15 Minuten nach Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen sollten.
- Stufe 3:** Fahrzeuge, die von Feuerwehren benachbarter Gemeinden des Landkreises (oder des Nachbarlandkreises) innerhalb von 25 Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen sollten.
- Hinweis:** Stufenkonzept und Alarmierungsplanung sind aufeinander abzustimmen. Selbstverständlich können auch Feuerwehrfahrzeuge anderer Gemeinden zur Sicherstellung der Stufe 2 und Feuerwehrfahrzeuge aus anderen benachbarten Landkreisen zur Sicherstellung der Stufe 3 im entsprechenden Zeitintervall herangezogen werden.

# Feuerwehrbedarfsplanung in Bayern

## 3

### Datenerfassung

Bei der Feuerwehrbedarfsplanung sind – soweit dokumentiert – die tatsächlichen Hilfsfristen heranzuziehen

Nur wenn keine Zeit-Dokumentation, z. B. über die Statuserkennung, vorliegt, können für die grobe Abschätzung in der Planungsphase ersatzweise Durchschnittsgeschwindigkeiten herangezogen werden, welche später durch Testfahrten zu überprüfen sind.



Die Schutzziele können in erster Linie aufgrund der Auswertung der Einsatzprotokolle bzw. Einsatzberichte der integrierten Leitstellen überprüft werden

Um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erzielen, sind diese Berichte über einen längeren Zeitraum zu betrachten.

## 4

### Aktualisierung

Der Feuerwehrbedarfsplan sollte bei jeder risikosignifikanten Änderung der Flächennutzung, z. B. der Ausweisung von neuen Industriegebieten und Wohnsiedlungen, aber auch beim Bau von Sonderbauten, aktualisiert werden.

Davon unabhängig ist eine Aktualisierung der Feuerwehrbedarfspläne nach spätestens 5 Jahren durchzuführen.

<sup>6)</sup> nur in Verbindung mit einem innerhalb der Hilfsfrist einsetzbaren Fahrzeug mindestens des Typs LF 10

<sup>7)</sup> Alternative u. a. MZF oder KdoW

<sup>8)</sup> Alternativ u. a. MLF + MTW



## Tabellen – Muster

für die Erstellung eines

# Feuerwehrbedarfsplan

**Stand:**

**Erstellt durch:**

**Gesehen durch Kreisbrandrat:**

**Verabschiedet durch Beschluss des Gemeinderates vom:**

---

## 1 Strukturbeschreibung des Gemeindegebietes

### 1.1 Bevölkerungsstruktur

| Orts- / Stadtteil | Einwohner<br>(Stand: ) |   | Gebietsgröße    |   | Bevölkerungs-<br>dichte |
|-------------------|------------------------|---|-----------------|---|-------------------------|
|                   | Einwohnerzahl          | % | km <sup>2</sup> | % | EW/km <sup>2</sup>      |
|                   |                        |   |                 |   |                         |
|                   |                        |   |                 |   |                         |
|                   |                        |   |                 |   |                         |
|                   |                        |   |                 |   |                         |
|                   |                        |   |                 |   |                         |
|                   |                        |   |                 |   |                         |
|                   |                        |   |                 |   |                         |
|                   |                        |   |                 |   |                         |
|                   |                        |   |                 |   |                         |
|                   |                        |   |                 |   |                         |
| <b>Gesamt</b>     |                        |   |                 |   |                         |

### 1.2 Weitere Kennzahlen

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte/Pendler (am Arbeitsort):

Zahl der Übernachtungen im Jahr:

Fremdenverkehrsbetten:

## 1.3 Flächennutzung

| Gesamt-<br>ge-<br>meinde | Landw.<br>Flächen |   | Gebäude-<br>und Frei-<br>flächen |   | Betriebs-<br>flächen |   | Verkehrs-<br>flächen |   | Wasser-<br>flächen |   | Wald-<br>flächen |   | Sonstige<br>Flächen |   | Summe |   |
|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|--------------------|---|------------------|---|---------------------|---|-------|---|
|                          | h                 | % | ha                               | % | ha                   | % | ha                   | % | ha                 | % | ha               | % | ha                  | % | ha    | % |
|                          | a                 |   |                                  |   |                      |   |                      |   |                    |   |                  |   |                     |   |       |   |
|                          |                   |   |                                  |   |                      |   |                      |   |                    |   |                  |   |                     |   |       |   |

## 1.4 Ausdehnung des Gemeindegebietes

| Himmelsrichtung | Maximale Ausdehnung [km] |
|-----------------|--------------------------|
| Nord - Süd      |                          |
| Ost - West      |                          |


## 1.5 Topographie

| Orts-/Stadtteil | Höchster Punkt | Meter<br>über NN | Tiefster Punkt | Meter<br>über NN |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                 |                |                  |                |                  |
|                 |                |                  |                |                  |
|                 |                |                  |                |                  |
|                 |                |                  |                |                  |
|                 |                |                  |                |                  |
|                 |                |                  |                |                  |
|                 |                |                  |                |                  |
|                 |                |                  |                |                  |
|                 |                |                  |                |                  |

Tabellen - Muster

1.6 Nachbargemeinden

| Nachbargemeinde | Einwohner | Entfernung |
|-----------------|-----------|------------|
|                 |           |            |
|                 |           |            |
|                 |           |            |
|                 |           |            |
|                 |           |            |
|                 |           |            |
|                 |           |            |
|                 |           |            |
|                 |           |            |
|                 |           |            |

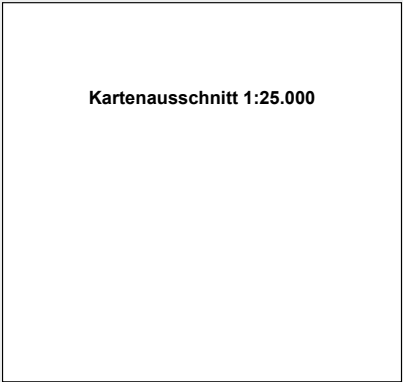

[illegible]

## **1.8 Art der Bebauung in den Orts-/Stadtteilen**

Gebiete mit geschlossener Bauweise und Gebäuden > 2 Obergeschosse:

Gebiete mit offener Bauweise:

Stadtzentrum mit mehrgeschossiger Bebauung (>2 OG) an  
Büro- und Verwaltungsgebäuden, Geschäftshäusern, Warenhäuser, Hotels und Gaststätten etc.:

Geschlossene Altstadtbebauung im Kern:

Industrie- oder Gewerbegebiete:

Größere Industrie- oder Gewerbebetriebe innerhalb Wohngebiet (Mischgebiet):

Dorfgebiete:

Löschwasserversorgung über Leitungsnetz:

Unabhängige Löschwasserversorgung:

## Objekte besonderer Art und Nutzung

*(Hier kann je nach Bedarf weiter differenziert werden: Adresse, Zahl der Nutzer, Geschosse, Flächen, 2. baulicher Rettungsweg, Lagermengen etc.)*

### 1 Pflege- und Betreuungsobjekte

- Krankenhäuser, Medizinische Einrichtungen
- Alten- und Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen
- Kindergärten, -tagesstätten, -horte
- Ausgedehnte Wohnanlagen für ältere Menschen

### 2 Übernachtungsobjekte

### 3 Versammlungsobjekte

### 4 Unterrichtsobjekte

### 5 Ausgedehnte Wohn-, Büro- und Verwaltungsgebäude und Geschäftshäuser

- Verwaltungs- und Bürogebäude
- Ausgedehnte Wohn- und Geschäftshäuser

### 6 Verkaufsobjekte

### 7 Landwirtschaft

### 8 Denkmalgeschützte Gebäude, Gebäude mit besonderem Kulturwert, Museen, Kirchen

**9 Gewerbeobjekte, Betriebe für Herstellung, Umgang, Lagerung**

- Autohäuser, Kfz-Werkstätten, Tankstellen
- Gase
- Chemie
- Radioaktive Stoffe
- Störfallanlagen
- Lacke und Farben
- Kunststoffe
- Papier
- Stahl, Eisen und Metall
- Holz
- Elektronik, Elektrik
- Lagerhäuser und –hallen, Hochregallager
- Lager von Abfallstoffen, Recyclinganlagen, Schrottplatz
- Baugewerbe, Baustoffindustrie
- Speditionen, Logistik
- Verkehrsbetriebe, Omnibusbetriebe
- Sonstige Industrie- und Gewerbebetriebe

## **10 Objekte für Versorgung, Landes- oder Bundesobjekte, Objekte der Bergaufsicht**

- Kraftwerke
- Umspannwerke
- Windkraftanlagen
- Bergwerke
- Militärische Einrichtung

## **11 Tiefgaragen, Parkhäuser, Großgaragen**

## **12 Sonstige Objekte**

- Durch Überflutung oder Hochwasser gefährdete Bereiche
- Sonstige besonders brandgefährdete oder gefährliche Objekte

## **13 Verkehrsanlagen (Straße, Wasser, Schiene, Luft)**

- Bundesautobahnen
- Anschlussstellen Bundesautobahn
- Bundesstraßen
- Land- und Kreisstraßen
- Bahnstrecken
- S-Bahn-Strecken
- U-Bahn-Strecken
- Straßenbahn-Strecken
- Bahnhöfe, Haltepunkte
- Tunnel
- Wasserstraßen
- Seen
- Hafen, Schleusen
- Flugplatz
- Bergbahn, Seilbahn

## 2 Risikopotential der Gemeinde - Einsatzspektrum der Feuerwehr

Die Auswertung der Einsätze der vergangenen 3 Jahre ergibt folgendes Einsatzspektrum:

| Einsatzart                    | Jahr:<br>..... | Jahr:<br>..... | Jahr:<br>..... | Gesamt | 3 - Jahres-<br>Durchschnitt |              |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------|
|                               | Anzahl         | Anzahl         | Anzahl         | Anzahl | Anzahl                      | %            |
| Brände                        |                |                |                |        |                             |              |
| Technische<br>Hilfeleistungen |                |                |                |        |                             |              |
| Sicherheitswachen             |                |                |                |        |                             |              |
| Fehlalarmierungen             |                |                |                |        |                             |              |
| <b>Summe</b>                  |                |                |                |        |                             | <b>100 %</b> |

| Orts-/Stadtteile | Jahr:<br>..... | Jahr:<br>..... | Jahr:<br>..... | Gesamt | 3 - Jahres-<br>Durchschnitt |              |
|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------|
|                  | Anzahl         | Anzahl         | Anzahl         | Anzahl | Anzahl                      | %            |
|                  |                |                |                |        |                             |              |
|                  |                |                |                |        |                             |              |
|                  |                |                |                |        |                             |              |
|                  |                |                |                |        |                             |              |
|                  |                |                |                |        |                             |              |
|                  |                |                |                |        |                             |              |
|                  |                |                |                |        |                             |              |
|                  |                |                |                |        |                             |              |
|                  |                |                |                |        |                             |              |
|                  |                |                |                |        |                             |              |
| <b>Summe</b>     |                |                |                |        |                             | <b>100 %</b> |

Tabelle: Anzahl der Ereignisse je Ortsteil/Stadteil

#

Tabellen - Muster

| Einsatzart                            | 3 - Jahres-Durchschnitt der Feuerwehr |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|
|                                       |                                       |  |  |  |  |  |  |  | Summe | %     |
| Gebäudebrand                          |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Container-,<br>Mülleimerbrand         |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Wald-, Flächen-,<br>Strohballenbrand  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Fahrzeugbrand<br>(PKW, LKW, Motorrad) |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Kaminbrand                            |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Verqualmung                           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Gartenhaus-,<br>Hüttenbrand           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Sonstiger Brand                       |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Fehlalarm                             |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Summe                                 |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       | 100 % |

Tabelle: Einsatzarten – Brandalarme

Tabellen - Muster

| Einsatzart                     | 3 - Jahres-Durchschnitt der Feuerwehr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe | %     |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|
|                                |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Öspur Auslaufender Treibstoff  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Wasserschaden                  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Umgest. Baum, Sturmschaden     |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Tür Öffnen                     |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Verkehrsunfall mit Person      |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Verkehrsunfall (Sonstige)      |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Gasgeruch / Geruchsbelastigung |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Person in Notlage              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Gefahrstoffe                   |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Person/Tier in Wasser          |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Unterstützung Rettungsdienst   |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Sonstige Technische Hilfe      |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Tiere/Insekten                 |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Fehlalarm                      |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Summe                          |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100 % |

## 3 Einteilung des Stadt-/Gemeindegebietes in Gefährungsklassen

Gemäß den vorstehenden Betrachtungen wird das Gemeindegebiet entsprechend der Gefährdungs- und Risikoanalyse in folgende Gefährungsklassen eingestuft:

| Orts-/Stadtteil | Einwohner | Brand-<br>gefahren | Techn.<br>Gefahren | Chem.<br>Gefahren | Stählen-<br>gefahren | Wasser-<br>gefahren |
|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|                 |           |                    |                    |                   |                      |                     |
|                 |           |                    |                    |                   |                      |                     |
|                 |           |                    |                    |                   |                      |                     |
|                 |           |                    |                    |                   |                      |                     |
|                 |           |                    |                    |                   |                      |                     |
|                 |           |                    |                    |                   |                      |                     |
|                 |           |                    |                    |                   |                      |                     |
|                 |           |                    |                    |                   |                      |                     |
|                 |           |                    |                    |                   |                      |                     |
|                 |           |                    |                    |                   |                      |                     |
|                 |           |                    |                    |                   |                      |                     |
| <b>Summe</b>    |           |                    |                    |                   |                      |                     |

## 4 Feuerwehrstruktur – Istzustand

### 4.1 Feuerwehrangehörige

#### 4.1.4 Ehrenamtliches Personal

Die Ist-Stärke der Feuerwehren lässt sich in der nachfolgenden Tabelle darstellen:

| Feuerwehr     | Ist – Stärke <sup>1)</sup> | Männliche<br>Aktive | Weibliche<br>Aktive | Jugend-<br>feuerwehr |
|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|               |                            |                     |                     |                      |
|               |                            |                     |                     |                      |
|               |                            |                     |                     |                      |
|               |                            |                     |                     |                      |
|               |                            |                     |                     |                      |
|               |                            |                     |                     |                      |
|               |                            |                     |                     |                      |
|               |                            |                     |                     |                      |
|               |                            |                     |                     |                      |
| <b>Gesamt</b> |                            |                     |                     |                      |

Tabelle: Ist-Stärke

<sup>1)</sup> Nur aktive Angehörige der Wehr

#### 4.1.2 Hauptamtliches Personal

| Status                          | Anzahl |
|---------------------------------|--------|
| Tarifbeschäftigte               |        |
| Feuerwehrtechnische Beamte 2.QE |        |
| Feuerwehrtechnische Beamte 3.QE |        |
| Feuerwehrtechnische Beamte 4.QE |        |

Tabellen - Muster

4.1.3 Personalentwicklung

| Feuerwehr | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |  |  |  |  |
|-----------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
|           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| Gesamt    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |

Tabelle: Personalentwicklung Aktive  
\* Keine statistischen Daten

## 4.1.4 Altersstruktur

| Feuerwehr     | 16 – 19<br>Jahre | 20 – 29<br>Jahre | 30 – 39<br>Jahre | 40 – 49<br>Jahre | 50 – 63<br>Jahre | Summe<br>Mitglieder | Durch-<br>schnitts-<br>alter |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
|               |                  |                  |                  |                  |                  |                     |                              |
|               |                  |                  |                  |                  |                  |                     |                              |
|               |                  |                  |                  |                  |                  |                     |                              |
|               |                  |                  |                  |                  |                  |                     |                              |
|               |                  |                  |                  |                  |                  |                     |                              |
|               |                  |                  |                  |                  |                  |                     |                              |
|               |                  |                  |                  |                  |                  |                     |                              |
|               |                  |                  |                  |                  |                  |                     |                              |
|               |                  |                  |                  |                  |                  |                     |                              |
|               |                  |                  |                  |                  |                  |                     |                              |
| <b>Gesamt</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                     |                              |

Tabelle: Altersstruktur Aktive

## Tabellen - Muster

### 4.1.5 Qualität des Personals – Aus- und Fortbildungssituation

| Qualifikation                               | Feuerwehr-Einheit |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                             |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiter einer Feuerwehr                      |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Verbandsführer                              |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Zugführer                                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Gruppenführer                               |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausbilder in der Feuerwehr                  |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Jugendwart                                  |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Truppführer                                 |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Truppmann                                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Modulare Truppausbildung                    |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Atemschutzgeräte-träger (G 26)              |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Drehleiter-maschinist                       |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Maschinist für Löschfahrzeuge               |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Führerschein Klasse 2 bzw. C <sup>1)</sup>  |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Führerschein Klasse 3 bzw. C1 <sup>2)</sup> |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Feuerwehr-führerschein <sup>3)</sup>        |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Bootsführer                                 |                   |  |  |  |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse (zGM) > 3.500 kg

<sup>2)</sup> Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse (zGM) von 3.500 kg bis 7.500 kg

<sup>3)</sup> Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse (zGM) bis 7.500 kg

Stand 01/2015

4.1.6 Tagesverfügbarkeit

| Feuerwehr-<br>Einheit | Tagesverfügbarkeit   |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                       | 06:00 –<br>10:00 Uhr | 10:00 –<br>14:00 Uhr | 14:00 –<br>16:00 Uhr | 16:00 –<br>18:00 Uhr | 18:00 –<br>20:00 Uhr | 22:00 –<br>06:00 Uhr |
|                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Gesamt                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

Tabelle: Theoretische Verfügbarkeit der Feuerwehreinheiten

| Feuerwehr-<br>Einheit | Zugführer | Gruppen-<br>führer | Atemschutz-<br>geräteträger | Maschinist<br>Löschfahr-<br>zeuge | Führer-<br>schein<br>C/2 |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                       |           |                    |                             |                                   |                          |
|                       |           |                    |                             |                                   |                          |
|                       |           |                    |                             |                                   |                          |
|                       |           |                    |                             |                                   |                          |
|                       |           |                    |                             |                                   |                          |
|                       |           |                    |                             |                                   |                          |
|                       |           |                    |                             |                                   |                          |
|                       |           |                    |                             |                                   |                          |
|                       |           |                    |                             |                                   |                          |
|                       |           |                    |                             |                                   |                          |
|                       |           |                    |                             |                                   |                          |
| <b>Gesamt</b>         |           |                    |                             |                                   |                          |

Tabelle: Theoretische Tagesverfügbarkeit wichtiger Funktionen der Gesamtwehr 06:00 -14:00 Uhr, keine Doppelnennung

Tabellen - Muster

4.2 Fahrzeuge und Geräte

4.2.1 Feuerwehrfahrzeuge

Der derzeitige Bestand an Fahrzeugen, Anhängern und Abrollbehältern stellt sich wie folgt dar:

| Standort | Fahrzeug-<br>typ | Kenn-<br>zeichen | Fahrgestell | Aufbau | Baujahr |
|----------|------------------|------------------|-------------|--------|---------|
|          |                  |                  |             |        |         |
|          |                  |                  |             |        |         |
|          |                  |                  |             |        |         |
|          |                  |                  |             |        |         |
|          |                  |                  |             |        |         |
|          |                  |                  |             |        |         |
|          |                  |                  |             |        |         |
|          |                  |                  |             |        |         |
|          |                  |                  |             |        |         |
|          |                  |                  |             |        |         |
|          |                  |                  |             |        |         |
|          |                  |                  |             |        |         |
|          |                  |                  |             |        |         |
|          |                  |                  |             |        |         |
|          |                  |                  |             |        |         |
|          |                  |                  |             |        |         |
|          |                  |                  |             |        |         |

Tabelle: Fahrzeugübersicht

- \* KATS-Fahrzeug,
- \*\* Fahrzeug Landkreis,
- \*\*\* Fahrzeug-Förderverein

[illegible]

Stand 01/2015

4.2.2 Alarmierungsausstattung

| Feuerwehr-<br>Einheit | Funkmeldeempfänger |     | Sirenen | Alarmfax |
|-----------------------|--------------------|-----|---------|----------|
|                       | DME                | AME |         |          |
|                       |                    |     |         |          |
|                       |                    |     |         |          |
|                       |                    |     |         |          |
|                       |                    |     |         |          |
|                       |                    |     |         |          |
|                       |                    |     |         |          |
|                       |                    |     |         |          |
|                       |                    |     |         |          |
|                       |                    |     |         |          |
| <b>Gesamt</b>         |                    |     |         |          |

Tabelle: Ausstattung Alarmierungstechnik,  
DME =Digitale Meldeempfänger, AME =Analoge Meldeempfänger

[illegible]

Stand 01/2015

Tabellen - Muster

4.3 Feuerwehrhäuser  
4.3.1 Adresse und Baujahr

| Orts- oder Stadtteil | Adresse | Baujahr |
|----------------------|---------|---------|
|                      |         |         |
|                      |         |         |
|                      |         |         |
|                      |         |         |
|                      |         |         |
|                      |         |         |
|                      |         |         |
|                      |         |         |
|                      |         |         |
|                      |         |         |

Tabellen - Muster

4.3.2 Ausstattung

| Fahrzeughalle                               | Feuerwehreinheit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                             |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stellplätze:                                |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Großfahrzeuge<br>(z. B. HLF 20, LF 10, DLK) |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PKW/Transporter (z. B. ELW,<br>MZP, TSF,)   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anhänger / Abrollbehälter                   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sonstige Fahrzeuge                          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schutz vor Deselemissionen:                 |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spinde von Fahrzeughalle<br>abgetrennt      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druckluftterhaltung                         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ladeerhaltung                               |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absaugung Abgase                            |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stellfläche < 100 m²                        |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tore:                                       |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Breite                                      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Höhe                                        |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Tabellen - Muster

[illegible]

Tabellen - Muster

| Sozialbereich                  | Feuerweereinheit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umkleideraum/Spindraum:        |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umkleideraum Damen             |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umkleideraum Jugendfeuerwehr   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sanitärräume:                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herrentoiletten                |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Damentoiletten                 |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waschraum                      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Duschen für Herren             |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Duschen für Damen              |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schulungs- und Aufenthaltsraum |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Küche/Kochmische/Teeküche      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Separater Jugendraum           |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Büro                           |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medien, EDV-Ausstattung        |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabellen - Muster

| Sozialbereich                     | Feuerwehrereinheit |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                   |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Reinigung Einsatzkleidung         |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Stiefelwäsche im Zugangsbereich   |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Trocknungsraum                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Wohnungen für Feuerwehrangehörige |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                    |  |  |  |  |  |  |  |

## Tabellen - Muster

[illegible]

Tabellen - Muster

| Funktionsräume /<br>Technische Bereiche | Feuerwehreinheit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Werkstätten:                            |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Werkstatt                    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atemschutz                              |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schlauchpflege                          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geräte- / KFZ                           |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waschhalle                              |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funk                                    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Haustechnikraum /<br>Heizung            |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abstellraum                             |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Putzraum /-kammer                       |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Tabellen - Muster

## 4.4 Abdeckungs- und Unterstützungsbereiche

Karten/Zeichnungen im Maßstab 1:25.000  
mit den Rädern der eigenen Feuerwehrhäuser

Stand 01/2015

In der folgenden Tabelle sind die Nachbarfeuerwehren aufgezählt, die innerhalb einer Fahrzeit von **max. 5 Minuten (= Eintreffzeit 10 Minuten)** als Verstärkungseinheit den originär betroffenen Orts- oder Stadtteil erreichen können.

| Orts-/Stadtteil | Geeignete Verstärkungseinheit |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |

Tabelle:  
Verstärkungseinheiten der Feuerwehren - **Eintreffzeit 10 Minuten** nach Eingang der Meldung

Tabellen - Muster

In der folgenden Tabelle sind die Nachbarfeuerwehren aufgezählt, die innerhalb einer Fahrzeit von **max. 10 Minuten (= Eintreffzeit 15 Minuten)** als Verstärkungseinheit den originär betroffenen Orts- oder Stadtteil erreichen können.

| Orts-/Stadtteil | Geeignete Verstärkungseinheit |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |
|                 |                               |  |  |  |  |  |

Tabelle:  
Verstärkungseinheiten der Feuerwehren - **Eintreffzeit 15 Minuten** nach Eingang der Meldung

## 5 Sollzustand

### 5.1 Personal

#### 5.1.1 Quantität

| Feuerweereinheit    | Ausrücke-<br>stärke <sup>1)</sup> | X<br>Faktor 3 | Mindest-<br>Soll-<br>stärke | Zusatz-<br>aufgaben<br>Verstärk-<br>ung | X<br>Faktor 3 | Soll-<br>stärke |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|
|                     |                                   |               |                             |                                         |               |                 |
|                     |                                   |               |                             |                                         |               |                 |
|                     |                                   |               |                             |                                         |               |                 |
|                     |                                   |               |                             |                                         |               |                 |
|                     |                                   |               |                             |                                         |               |                 |
|                     |                                   |               |                             |                                         |               |                 |
|                     |                                   |               |                             |                                         |               |                 |
|                     |                                   |               |                             |                                         |               |                 |
|                     |                                   |               |                             |                                         |               |                 |
|                     |                                   |               |                             |                                         |               |                 |
| <b>Gesamtstärke</b> |                                   |               |                             |                                         |               |                 |

Tabelle: Einsatztaktische Mindest-Sollstärke der Feuerwehren

<sup>1)</sup> Ausrückestärke = einsatztaktische Mindestsollstärke

[illegible]

## 5.2 Feuerwehrfahrzeuge

### 5.2.1 Fahrzeugkonzept der Gemeinde

An Hand der Gefährdungs- und Risikoanalyse der Gemeinde und der Ortsteile wird nachfolgend das Fahrzeugkonzept der Feuerwehr begründet.

#### Brandeinsätze - einschließlich Löschwasserversorgung

Die Mindestausstattung zur Erfüllung der Schutzziele besteht aus folgenden Fahrzeugen:

Typ, Besatzung:

.....

Typ, Besatzung:

.....

*(Entweder): Mit diesen Löschfahrzeugen und der Drehleiter der Gemeinde ..... kann der notwendige Grundschutz in der Gemeinde sichergestellt werden.*

Brandeinsätze, die den Einsatzwert dieser Fahrzeuge übersteigen, sind zwar nicht auszuschließen aber mit so geringer Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass eine Beschaffung weiterer Fahrzeuge unverhältnismäßig ist. Im Einsatzfall werden die Feuerwehren der Nachbargemeinden alarmiert.

*(Oder): Aufgrund der Bebauung und insbesondere der zahlreichen Gewerbe-/Industriebetriebe sind mit recht großer Wahrscheinlichkeit Brände zu erwarten, die weitere Löschfahrzeuge erforderlich machen. Einsatztaktisch zusätzlich notwendig sind folgende Feuerwehrfahrzeuge:*

Typ, Besatzung, Einsatzzweck, Begründung

.....

Typ, Besatzung, Einsatzzweck, Begründung

.....

Tabellen - Muster

---

## Hubrettungsfahrzeuge

Die Gemeinde besitzt gemäß der Gefährdungsanalyse .....Gebäude,  
bei denen der zweite Rettungsweg über eine Drehleiter sichergestellt werden muss.

Die nächstgelegene Drehleiter Typ ..... ist bei der Feuerwehr

.....  
stationiert.

Die Entfernung beträgt ca. .... Kilometer,

die Eintreffzeit nach Alarmierung ca. .... Minuten.

Die Vorhaltung einer Drehleiter als Rettungsgerät ist erforderlich:

.....

Die Vorhaltung einer Drehleiter als Arbeitsgerät ist erforderlich:

.....

## Technische Hilfeleistung

Gemäß Gefährdungsanalyse bestehen in der Gemeinde folgende technische Gefahren:

.....  
 .....

Nach Auswertung der Einsätze der vergangenen 3 Jahre finden im Jahr .....  
 Einsätze statt, bei denen Personen in Notlage mit technischem Gerät der Feuerwehr gerettet werden müssen.

*(Entweder): Die Gemeinde verfügt über keine Straßen mit erhöhtem Unfallrisiko. Der Eintritt des Modellschadensfalles ist unwahrscheinlich. Eine besondere Ausstattung ist daher nicht notwendig. Ersteinsatzmaßnahmen und Technische Hilfeleistung geringen Umfangs sollen über folgende Fahrzeuge sichergestellt werden:*

Typ, Besatzung, Ausstattung:

.....

Bei Technischer Hilfeleistung größeren Umfangs wird alarmiert:

Feuerwehr, Fahrzeugtyp, Besatzung, Entfernung, Anfahrtszeit:

.....

*(Oder): Aufgrund der Art und Streckenlänge der Verkehrswege im Ausrückebereich, der starken Verkehrsbelastung sowie der konkreten Wahrscheinlichkeit von Verkehrsunfällen ist zur Erfüllung der Schutzziele folgende Mindestausstattung bestehend aus folgenden Fahrzeugen und Ausrüstung erforderlich:*

Typ, Besatzung, Einsatzzweck, Begründung

.....

Typ, Besatzung, Einsatzzweck, Begründung

.....

## Tabellen - Muster

---

Bei Technischer Hilfeleistung größeren Umfangs wird alarmiert:

Feuerwehr, Typ, Besatzung, Anfahrtszeit:

.....

.....

.....

Der nächstgelegene Rüstwagen ist bei der Feuerwehr ..... stationiert.

Die Entfernung beträgt ca. .... Kilometer,

die Eintreffzeit nach Alarmierung ca. .... Minuten.

## Ausstattung für den Transport von Mannschaft und Nachschub

Die Feuerwehr benötigt für den Transport von Mannschaft und Nachschub folgende Fahrzeuge:

Typ, Besatzung, Einsatzzweck, Begründung:

.....

Typ, Besatzung, Einsatzzweck, Begründung

.....

Der nächstgelegene Gerätewagen-Logistik ist bei der Feuerwehr ..... stationiert:

Typ, Besatzung, Einsatzzweck

.....

Die Entfernung beträgt ca. .... Kilometer,

die Eintreffzeit nach Alarmierung ca. .... Minuten.

## Tabellen - Muster

---

### Ausstattung für die Einsatzleitung

Die Feuerwehr benötigt für die Einsatzleitung folgende Fahrzeuge:

Typ, Besatzung, Einsatzzweck, Begründung

.....

Typ, Besatzung, Einsatzzweck, Begründung

.....

Der nächstgelegene Einsatzleitwagen ist bei der Feuerwehr .....  
stationiert:

Typ, Besatzung, Einsatzzweck

.....

Die Entfernung beträgt ca. .... Kilometer,

die Eintreffzeit nach Alarmierung ca. .... Minuten.

Der Einsatzleitwagen des Landkreises ist bei der Feuerwehr .....  
stationiert:

Typ, Besatzung, Einsatzzweck

.....

Die Entfernung beträgt ca. .... Kilometer,

die Eintreffzeit nach Alarmierung ca. .... Minuten.

## Gefahrstoffeinsätze

*(Entweder): Die Wahrscheinlichkeit von Gefahrstoffeinsätzen ist sehr gering. Betriebe mit besonderen Gefahren bestehen nicht. Transportunfälle sind aufgrund der Verkehrsverbindungen ebenfalls sehr unwahrscheinlich. Im Bedarfsfall wird der zuständige Gefahrstoffzug alarmiert:*

Feuerwehr, Fahrzeug, Besatzung, Anfahrtszeit:

.....

Feuerwehr, Fahrzeug, Besatzung, Anfahrtszeit:

.....

Feuerwehr, Fahrzeug, Besatzung, Anfahrtszeit:

.....

Feuerwehr, Fahrzeug, Besatzung, Anfahrtszeit:

.....

*(Oder): Aufgrund der Vielzahl der Betriebe mit Gefahrstoffen als Produktionsstoffen oder Produktionshilfsmittel und/oder des starken LKW-Verkehrs werden folgende Sonderfahrzeuge und Sonderausstattung vorgehalten:*

Typ, Besatzung, Ausstattung:

.....

Typ, Besatzung, Ausstattung:

.....

Typ, Besatzung, Ausstattung:

.....

Mit recht großer Wahrscheinlichkeit sind Einsätze zu erwarten, die weitere Sonderfahrzeuge erforderlich machen. Einsatztaktisch zusätzlich notwendig sind folgende Feuerwehrfahrzeuge:

Typ, Besatzung, Einsatzzweck, Begründung

.....

Typ, Besatzung, Einsatzzweck, Begründung

.....

## Tabellen - Muster

---

### Einsätze mit erweitertem Bedarf an Atemschutzgeräten

Der nächstgelegene Gerätewagen-Atemschutz ist bei der Feuerwehr ..... stationiert.

Die Entfernung beträgt ca. .... Kilometer,

die Eintreffzeit nach Alarmierung ca. .... Minuten.

Folgende Feuerwehrfahrzeuge sind als Ergänzung für den Bedarf an Atemschutzgeräten und Atemschutzgeräteträgern in den Nachbargemeinden abrufbar:

Typ, Besatzung, Anzahl Atemschutzgeräte, Anfahrzeit:

.....

Typ, Besatzung, Anzahl Atemschutzgeräte, Anfahrzeit:

.....

Typ, Besatzung, Anzahl Atemschutzgeräte, Anfahrzeit:

.....

Typ, Besatzung, Anzahl Atemschutzgeräte, Anfahrzeit:

.....

### Überörtliche Hilfeleistung

Folgende Feuerwehrfahrzeuge sind auf Grund der Gefährdungs- und Risikobewertung nicht zwingend und sofort für die eigene Gemeinde erforderlich, aber für die überörtliche Hilfeleistung im Landkreis eingeplant:

Typ, Besatzung:

.....

Typ, Besatzung:

.....

Typ, Besatzung:

.....

Typ, Besatzung:

.....

*(Weitere Einsatzbereiche können angeführt werden)*

## 5.2.2 Zusammenfassung

| Fahrzeugtyp                            | Gemeindefeuerwehr |              | Feuerwehr mit überörtlichem Einsatzbereich |              |
|----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|
|                                        | Fahrzeuge         | Anfahrtszeit | Fahrzeuge                                  | Anfahrtszeit |
| Löschfahrzeuge                         |                   |              |                                            |              |
| Tanklöschfahrzeuge                     |                   |              |                                            |              |
| Fahrzeuge für Löschwasserförderung     |                   |              |                                            |              |
| Hubrettungsfahrzeuge                   |                   |              |                                            |              |
| Fahrzeuge für Technische Hilfeleistung |                   |              |                                            |              |
| Mannschaftstransportwagen              |                   |              |                                            |              |
| Fahrzeuge für Nachschub Atemschutz     |                   |              |                                            |              |
| Fahrzeuge für Nachschub Schläuche      |                   |              |                                            |              |
| Fahrzeuge für Nachschub und Logistik   |                   |              |                                            |              |
| Fahrzeuge für Einsatzleitung           |                   |              |                                            |              |
| Fahrzeuge für Gefahrstoffeinsätze      |                   |              |                                            |              |
| Fahrzeuge für Wassereinsätze           |                   |              |                                            |              |
| Sonstige Fahrzeuge                     |                   |              |                                            |              |

Tabellen - Muster

---

## 6 Maßnahmenkatalog

### 6.1 Personal

In den nächsten 5 Jahren sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Erhöhung Ist-Stärke:

.....

Verbesserung Anzahl weibliche Mitglieder:

.....

Jugendfeuerwehr:

.....

Ausbildungsstand:

.....

Erhöhung Tagesverfügbarkeit:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## 6.2 Beschaffungskonzept Fahrzeuge

In den nächsten 5 Jahren sind folgende Neubeschaffungen geplant:

| Standort | Fahrzeuge alt | Bau-Jahr | Neubeschaffung | Jahr | Aufwand |
|----------|---------------|----------|----------------|------|---------|
|          |               |          |                |      |         |
|          |               |          |                |      |         |
|          |               |          |                |      |         |
|          |               |          |                |      |         |
|          |               |          |                |      |         |
|          |               |          |                |      |         |
|          |               |          |                |      |         |
|          |               |          |                |      |         |
|          |               |          |                |      |         |
|          |               |          |                |      |         |
|          |               |          |                |      |         |

Tabelle: Fahrzeugkonzept

\* KATS-Fahrzeug,

\*\* Fahrzeug Landkreis,

\*\*\*Fahrzeug-Förderverein

Tabellen - Muster

---

## 6.3 Beschaffungskonzept Geräte

Auf Grund besonderer Gefährdungen (Begründung) sind folgende Geräte zusätzlich erforderlich:

.....

.....

.....

.....

.....

## 6.4 Feuerwehrhäuser

In den nächsten 5 Jahren sind folgende bauliche Veränderungen vorgesehen:

.....

.....

.....

.....

.....

## 6.5 Organisation

In der Organisation der Feuerwehr sind in den nächsten Jahren folgende Änderungen geplant:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## 6.6 Alarm- und Ausrückeordnung AAO

Folgende Veränderungen sind als Ergebnis der Feuerwehrbedarfsplanung vorgesehen:

.....

.....

.....

.....

.....

*Anlage*



*Anlage*



*Anlage*



## ***Impressum:***

Merkblatt      Feuerwehrbedarfsplanung in Bayern

Herausgeber:    Staatliche Feuerwehrschieule Würzburg,  
                         Weißenburgstr. 60, 97082 Würzburg  
                         Stand Januar 2015 - Vers.1.0